

近隣の皆様へ

三井化学株式会社茂原分工場

工業用水送水管漏水修理工事（道路本復旧）のお知らせ

拝啓 新緑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、去る3月25日に発生しました弊社工業用水送水管漏水の復旧工事の際には、大変ご迷惑をお掛けしました。また、多大なるご協力を頂きました事、改めまして御礼申し上げます。

この度、漏水個所の舗装の本復旧工事を下記のとおり実施する事となりました。

工事に際しまして、道路の通行規制や騒音等で皆様方にご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

なお、お気づきの点がございましたら、お手数をお掛けいたしますが、下記担当者にご一報下さる様、合わせてお願い申し上げます。

敬具


記

- | | |
|--------|---|
| 1.工事件名 | 工業用水送水管漏水修理工事（道路本復旧工事） |
| 2.工事場所 | 日吉誉田停車場線 長柄町船木 494 番地先（裏面参照）
※処分場建設現場付近 |
| 3.発注者 | 三井化学株式会社茂原分工場 |
| 4.工事期間 | 2025 年 6 月 23 日（月）～2025 年 6 月 28 日（土） 雨天順延
日昼工事（2 日間） 9:00 ～ 17:00 まで（片側通行規制）
夜間工事（1 日間） 21:00 ～ 5:00 まで（全面通行止め規制） |
| 5.規制区間 | 長生郡長柄町船木 433 番地先～長生郡長柄町上野5番地先 |
| 6.施工者 | 関東天然瓦斯開発株式会社
エンジニアリング事業部工事グループ 担当：林 雅和
電話番号（直通）0475-24-2263 |

問い合わせ先 三井化学株式会社茂原分工場
茂原市東郷1900番地
管理部総務グループ 担当：内山幸男・貝塚隆喜
電話番号（代表）0475—23—0111（夜間：警備室）

以上

位置図

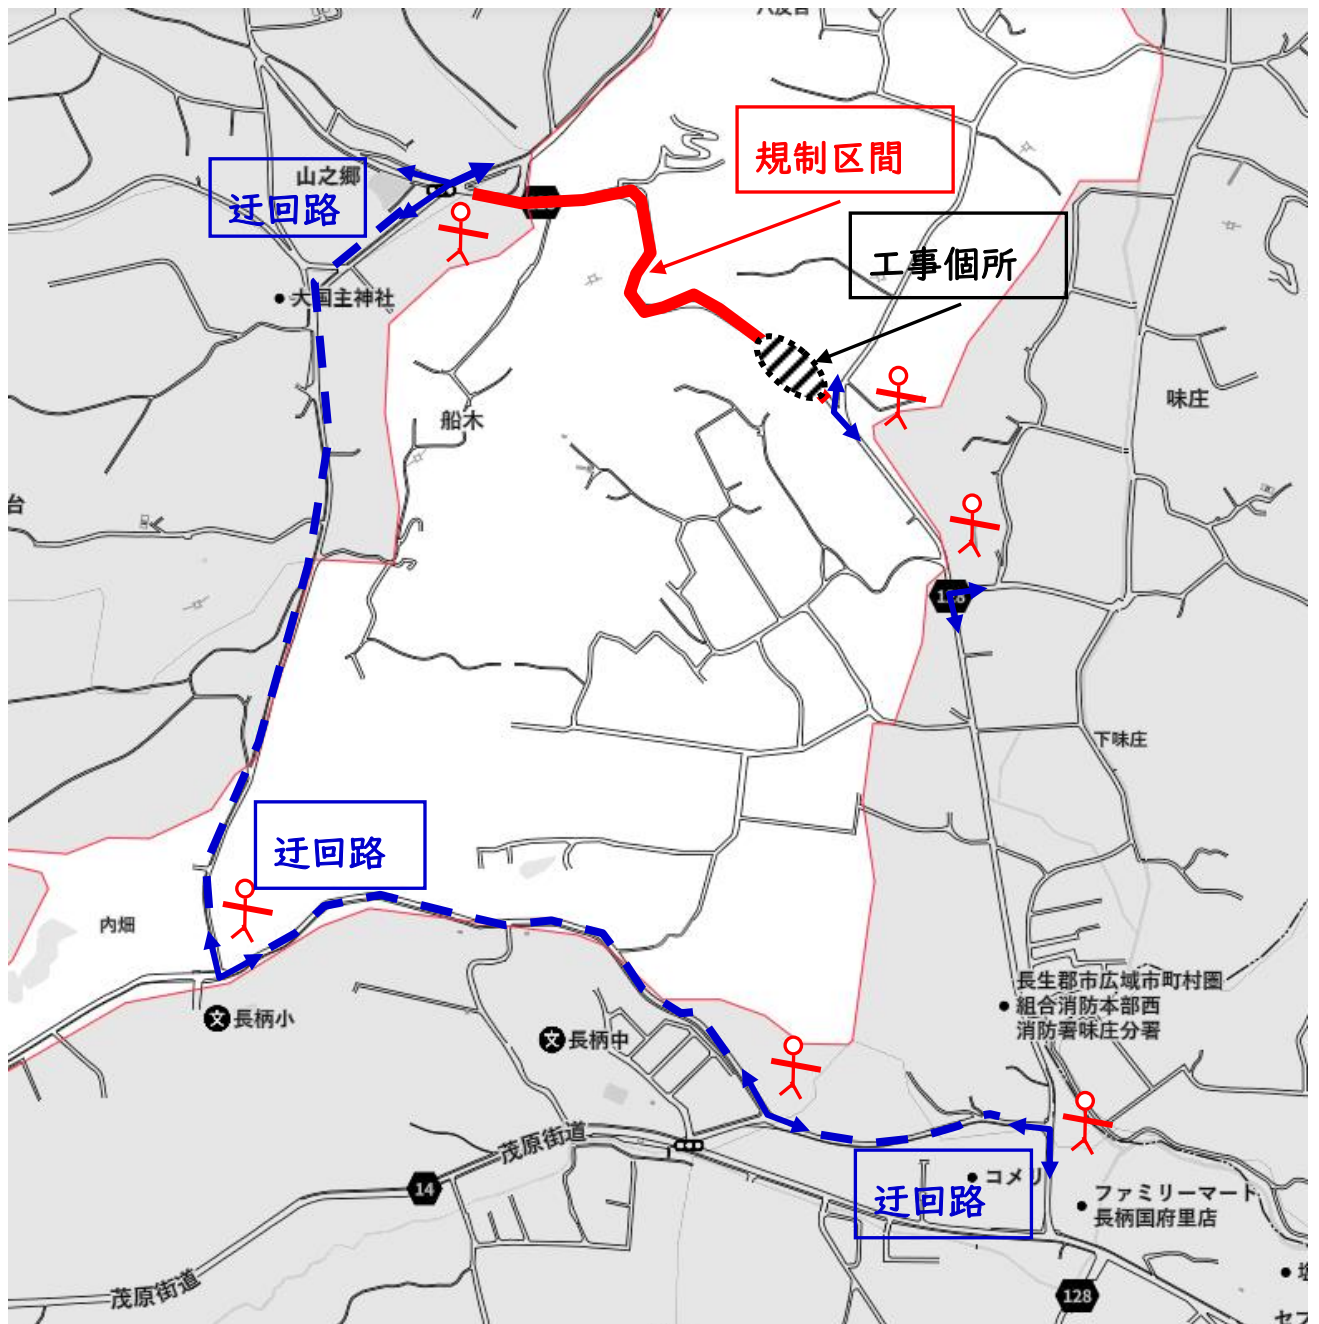

【凡例】 ———— : 規制区間  : 工事箇所  : 迂回路  : 誘導員